


## CORTE - CASA DE BOMBAS

ESCALA 1:20

### CONEXÕES SISTEMA DE PREVENÇÃO


- 1) Adaptador Flange/Rosca p/ Caixa Ø 2.1/2"
- 2) Tubo FG Schedule 40 rosca BSP Ø 2.1/2"
- 3) União FG acento cônico bronze Ø 2.1/2"
- 4) Niple duplo FG Ø 2.1/2"
- 5) Registro de gaveta Bronze Ø 2.1/2"
- 6) Niple duplo de redução FG Ø 2.1/2" x 2"
- 7) Niple duplo de redução FG Ø 4" x 3"
- 8) União FG acento cônico bronze Ø 3"
- 9) Niple duplo FG Ø 2.1/2"
- 10) Válvula de retenção horizontal Bronze 2.1/2"
- 11) Tubo FG Schedule 40 rosca BSP Ø 2.1/2"
- 12) Curva 90° FG Fêmea/Fêmea Ø 2.1/2"
- 13) Tê de redução FG Ø 3" x 2"
- 14) Registro de gaveta Bronze Ø 3"
- 15) Tubo FG Schedule 40 rosca BSP Ø 2"
- 16) Niple duplo FG Ø 2"
- 17) Registro de gaveta Bronze Ø 2"
- 18) União FG acento cônico bronze Ø 2"
- 19) Curva 90° FG Fêmea/Fêmea Ø 2"
- 20) Adaptador Flange/Rosca p/ Caixa Ø 3"
- 21) Válvula Fluxostática Ø 3"

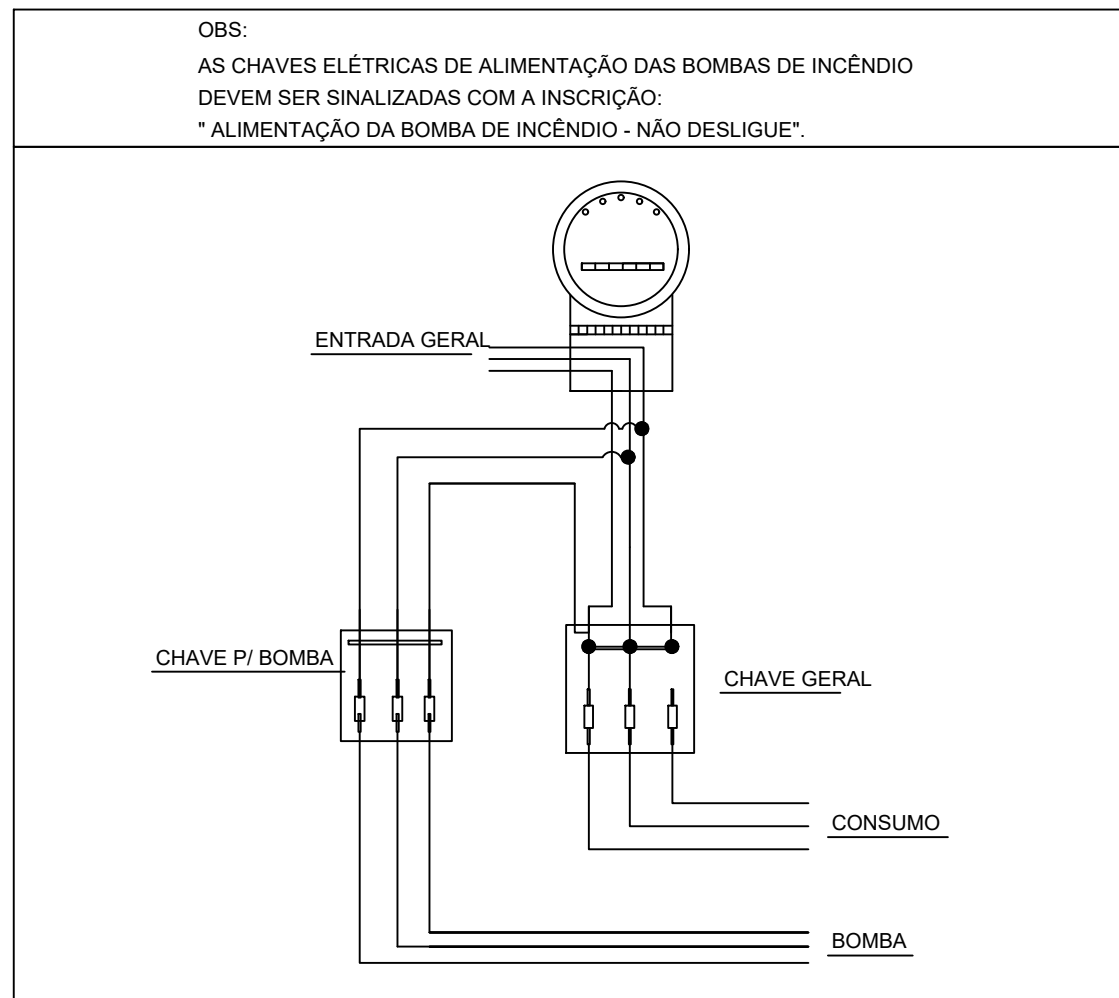

### DETALHE DA LIGAÇÃO DA BOMBA SEM ESCALA

- OBS:
- A LIGAÇÃO ELÉTRICA DA BOMBA PRECISA SER FEITA DE FORMA INDEPENDENTE DO RESTANTE DA EDIFICAÇÃO DE FORMA QUE O DESLIGAMENTO NÃO PREJUDIQUE O FUNCIONAMENTO DA BOMBA.
  - A CAIXA D'AGUA DEVE SER DE MATERIAL RESISTENTE AO FOGO OU POSSUIR ENVELOPAMENTO COM TRRF MÍNIMO DE 2 HORAS.

## ISOMÉTRICO SEM ESCALA

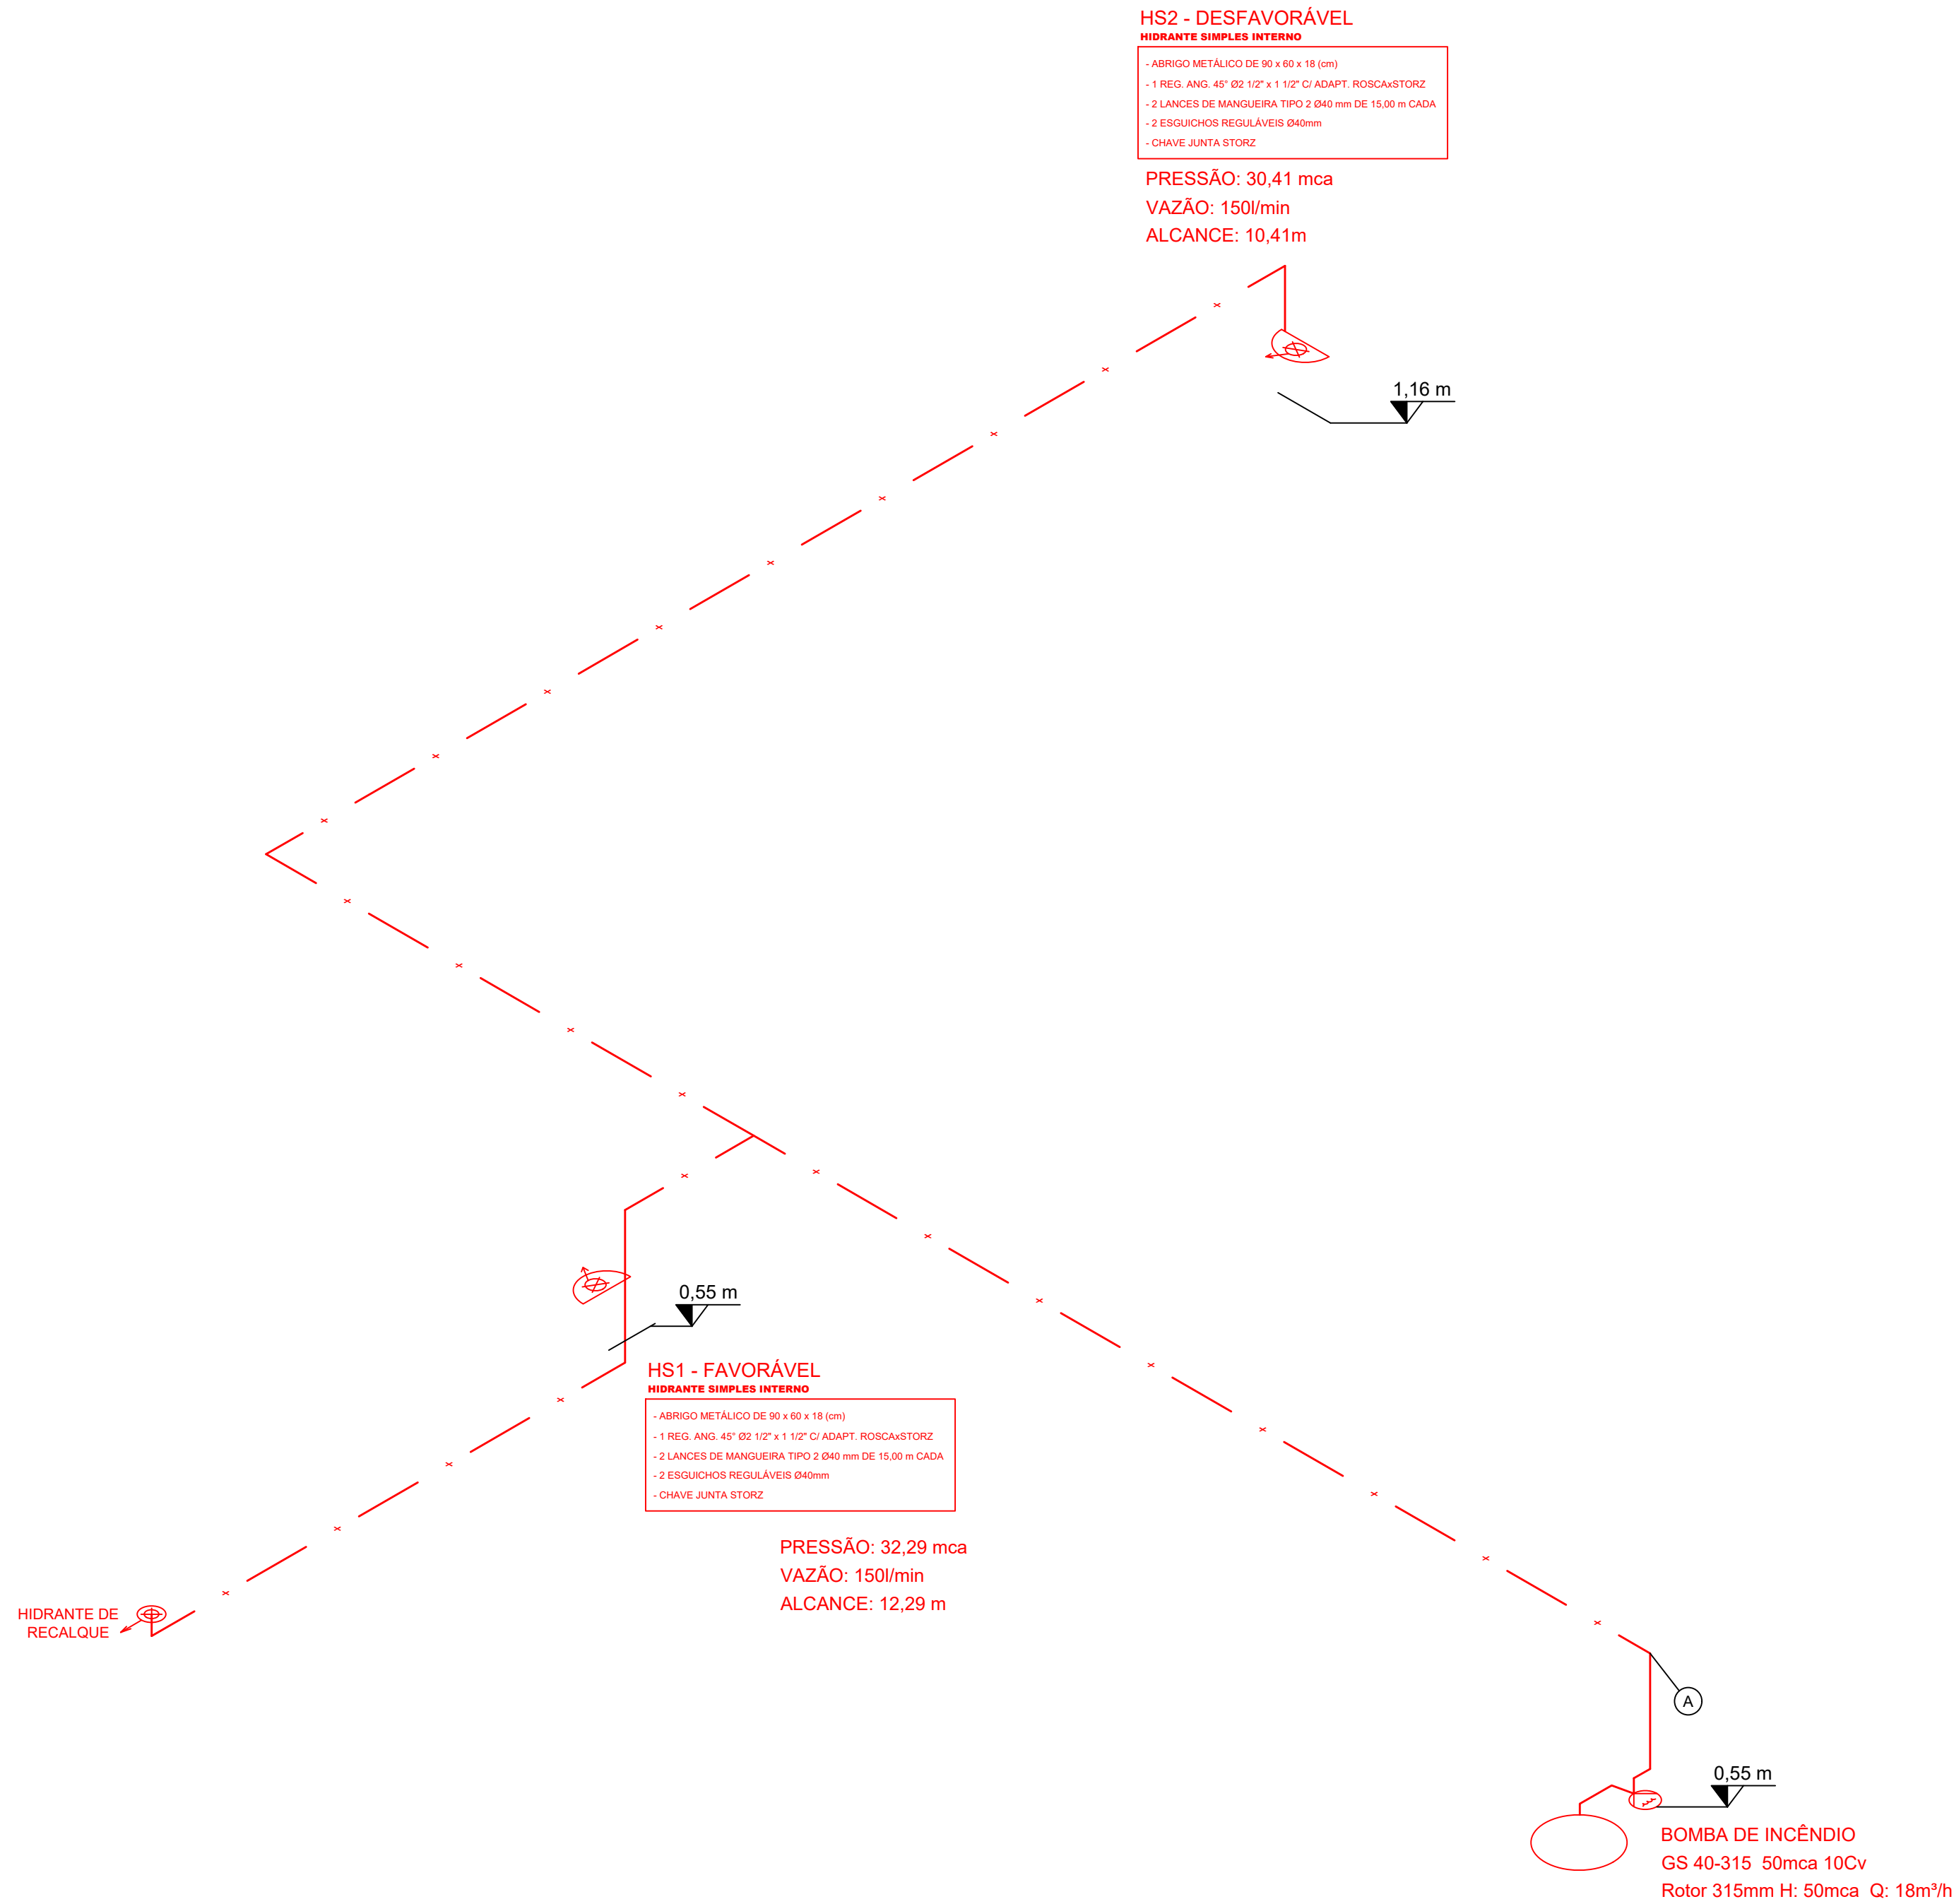

LEGENDA	
SÍMBOLO EM PLANTA	ESPECIFICAÇÃO
	HIDRANTE SIMPLES
	ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE
	HIDRANTE SIMPLES

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DO PSCIP		
Data	Discriminação da atualização/substituição	Nº do PSCIP
Obra/Endereço: ESCOLA MUNICIPAL GRIZELDE ROMING FISCHBORN Avenida Primo Taíca, esq. Rua Olavo Bilac, esq. Rua Cerejeira, P/ da quadra 24 Medianeira - PR.		
ÁREA:	Ocupação:	PARA USO DO CBMPR
2.515,73m²	E1 (ESCOLA EM GERAL)	
Prancha:	Conteúdo da Prancha:	
05 06	HIDRANTES ISOMÉTRICO DETALHES	
Proprietário:		
MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA - CNPJ: 76.206.481/0001-58		
Escala:	Responsável Técnico:	Data:
INDICADA	VINÍCIUS A. BUSSOLA - CREA PR 138.786/D	SETEMBRO/2022