



CORTE - CMAR

ESCALA: 1:100


CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (CMAR)
PAREDES:
TODA A EDIFICAÇÃO..... CLASSE I
COBERTURA:
TODA A EDIFICAÇÃO..... CLASSE I

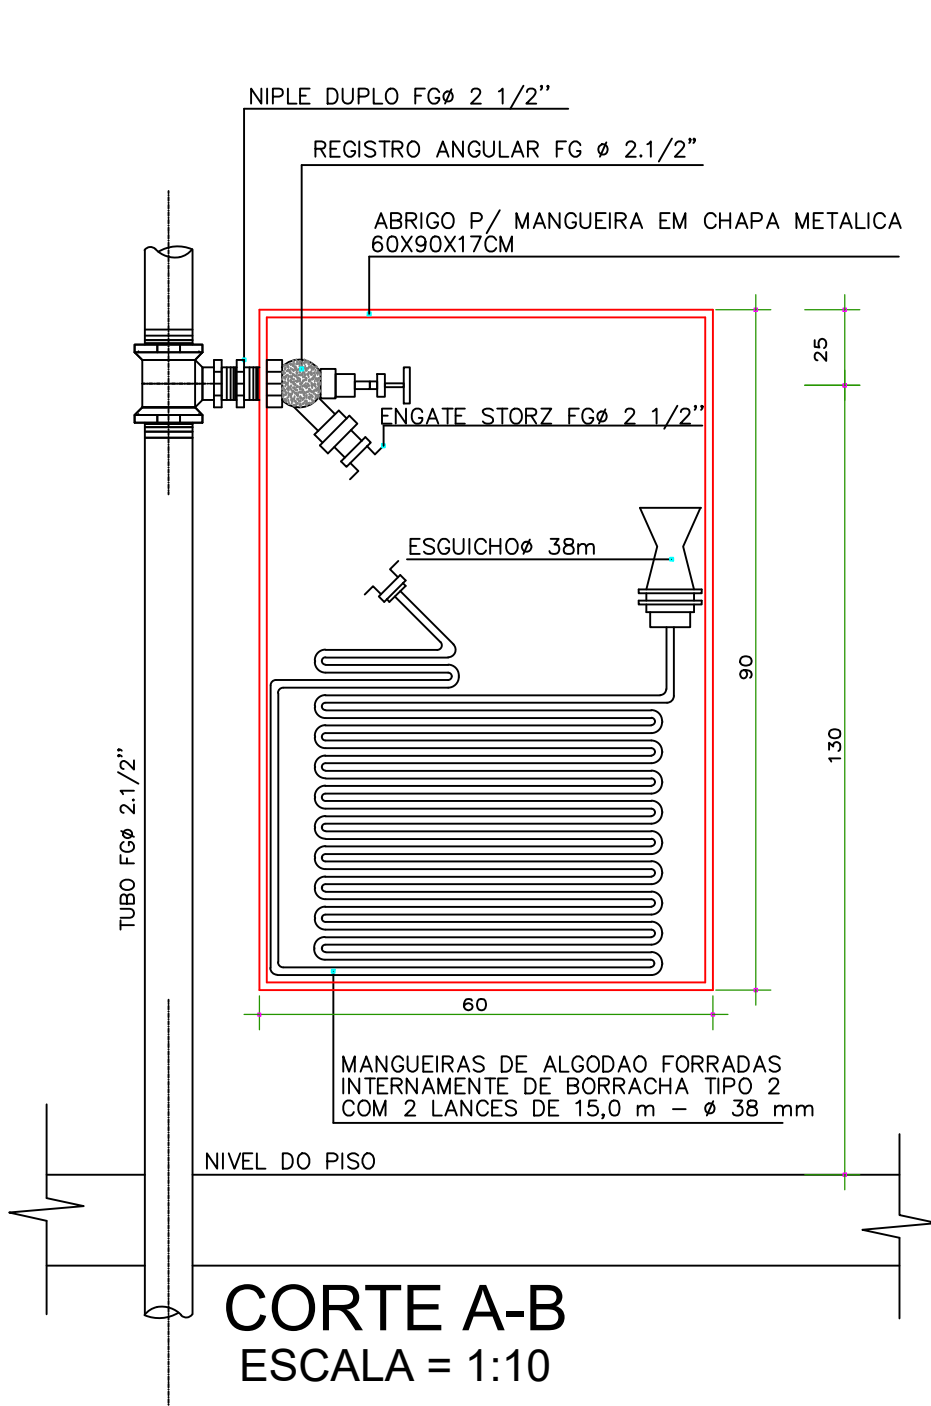

CORTE A-B
ESCALA = 1:10

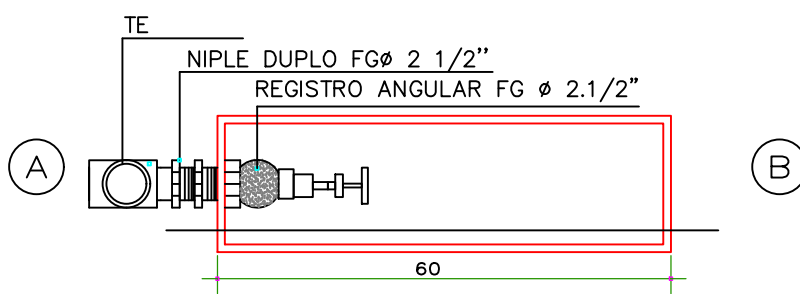


PLANTA DO HIDRANTE
SIMPLES DE PAREDE
ESCALA = 1:10

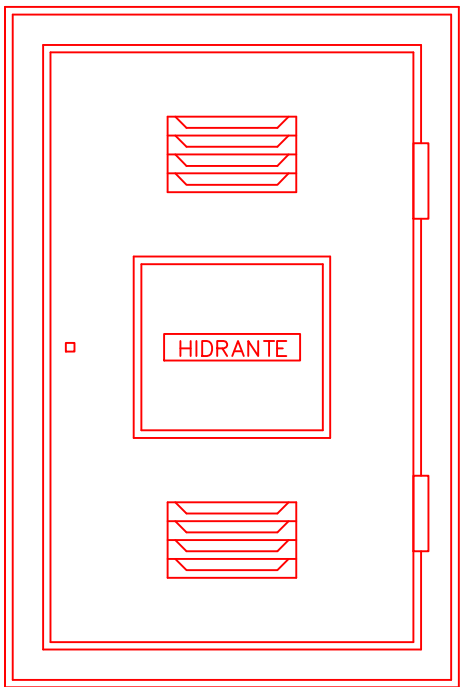


VISTA FRONTAL
ESCALA = 1:10

DETALHE PLACA M1

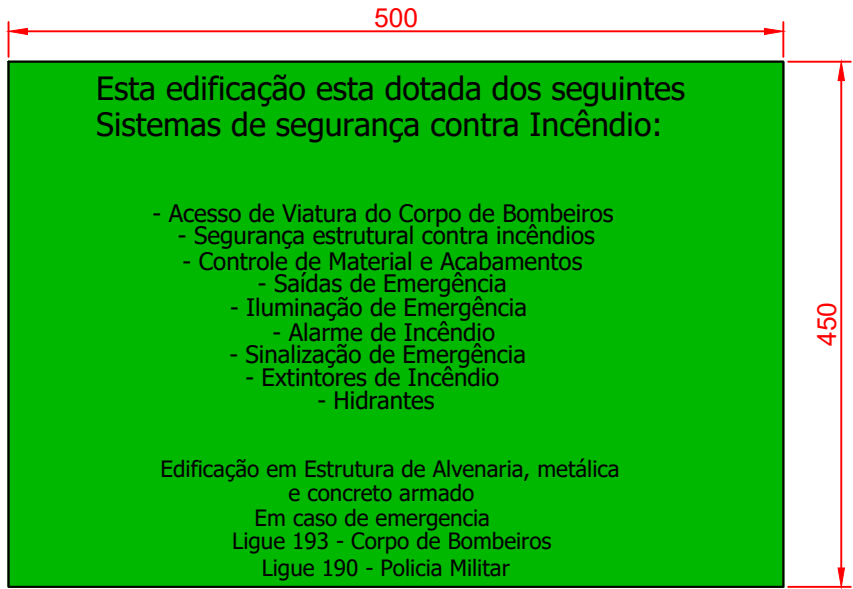

PLACA A SER INSTALADA NA ENTRADA PRINCIPAL DA EDIFICAÇÃO:


- * Dimensões: 500x450mm;
- * Fundo verde - ver NBR 13434
- * Letra Branca - fotoluminescente - NBR 13434

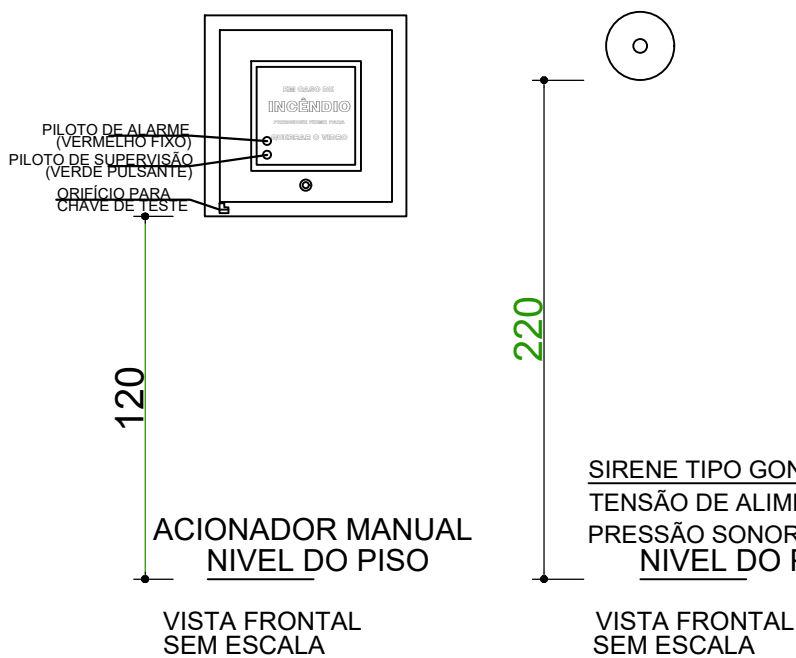

VISTA FRONTAL
SEM ESCALA




VISTA FRONTAL
SEM ESCALA

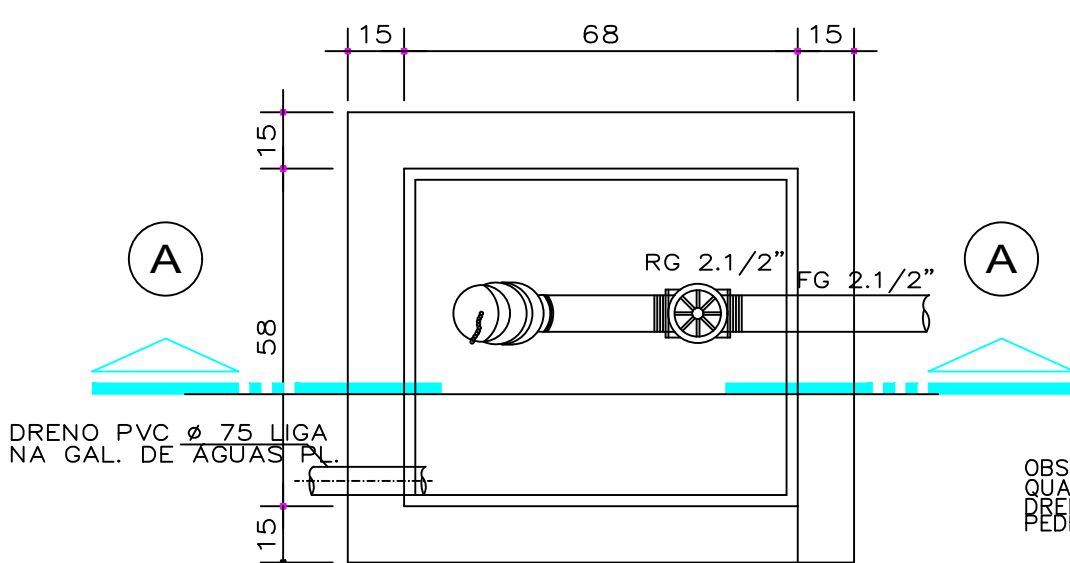

PLANTA BAIXA
SEM ESCALA


HIDRANTE DE PASSEIO
SEM ESCALA

NOTAS:
- O PROJETO TÉCNICO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS QUANTO À SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA CONTIDAS NO NPT020 DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANÁ.
- ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO NO CORPO DOS CORREDORES CONFORME NPT 020.

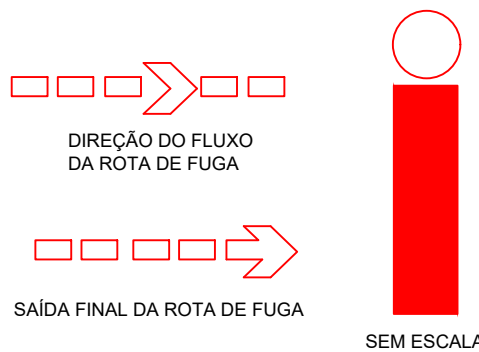


OBS: OS BLOCOS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SÃO ALIMENTADOS POR TOMADAS SIMPLES - 110v - 2 PINOS. PREVER ADEQUAÇÃO DA INSTALAÇÃO E PREVISÃO DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA JUNTO AO LOCAL DE INSTALAÇÃO.


ILUMIN. EMERG/ SINAL SAÍDA
S/E

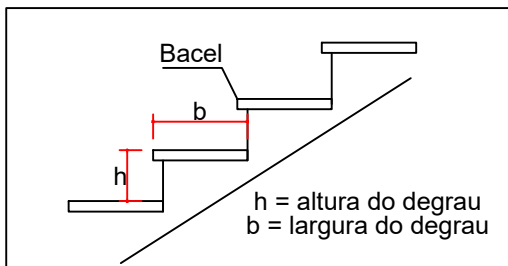


TODAS AS ESCADAS ATENDEM
BLONDEL

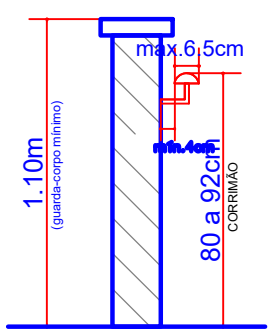


DETALHE GENÉRICO DO CORRIMÃO
S/E

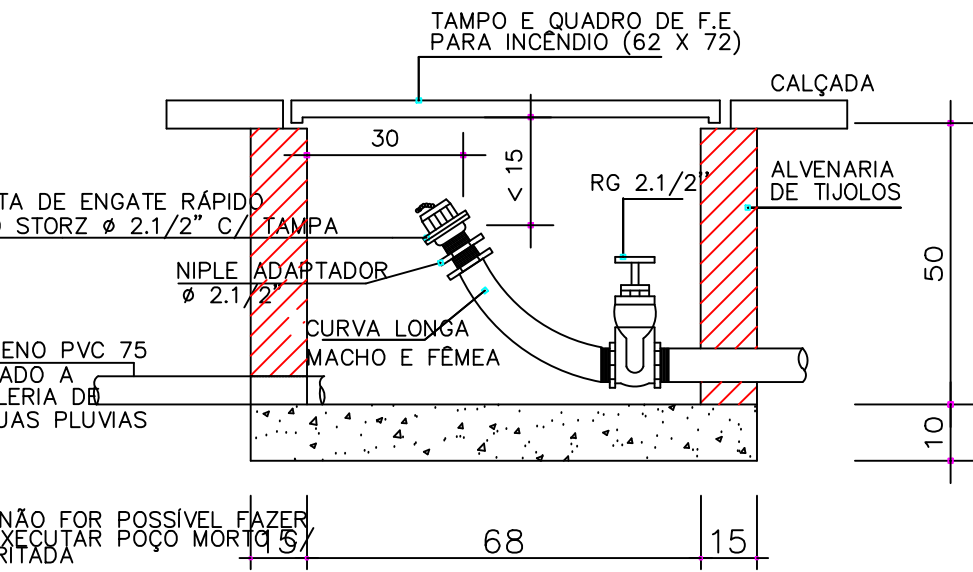


CORTE AA
SEM ESCALA

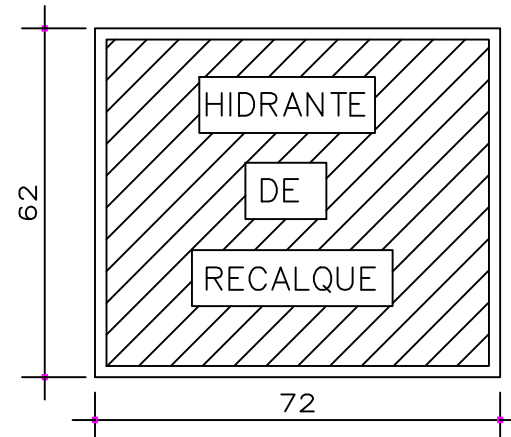


TAMPO
SEM ESCALA

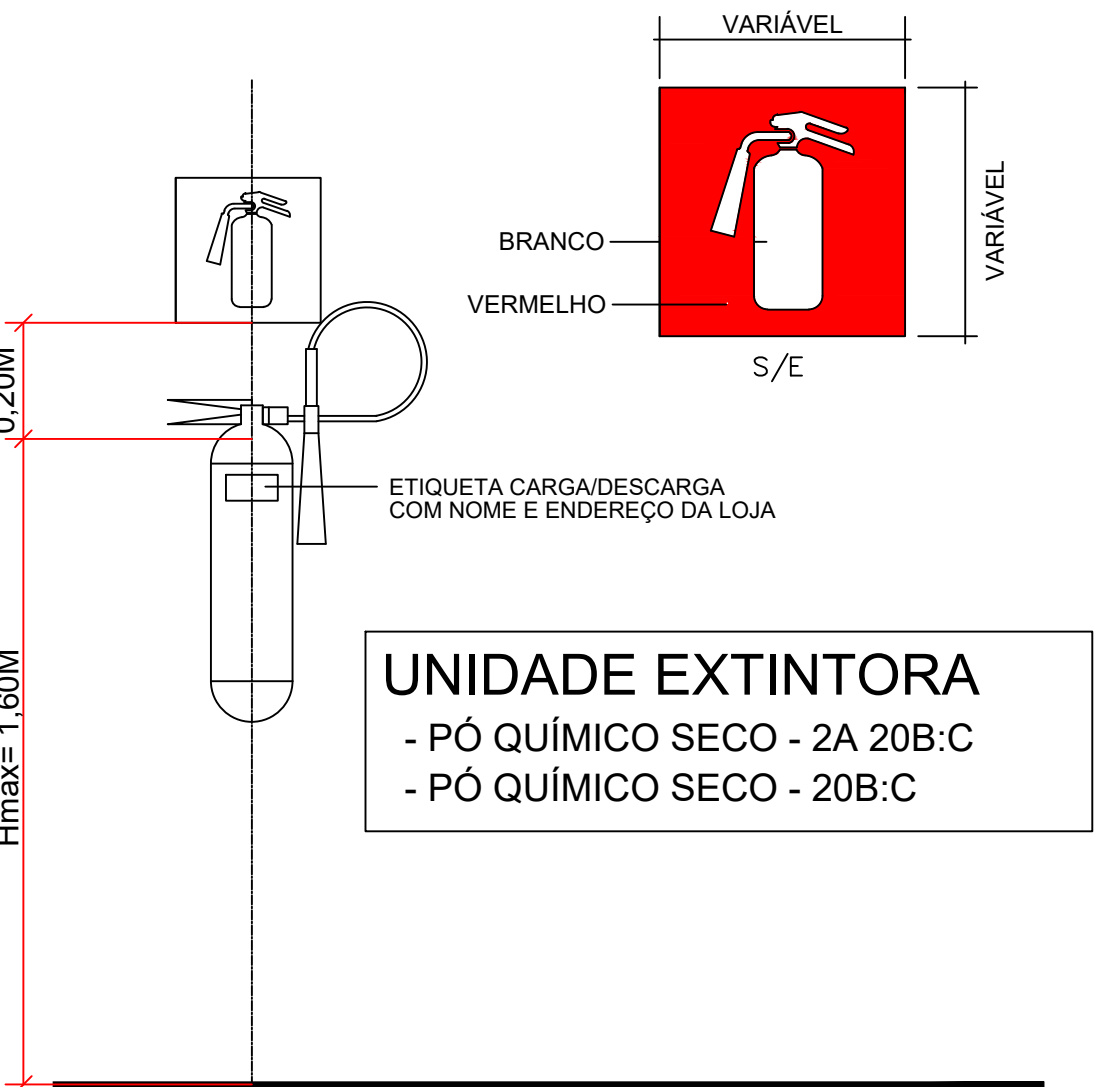


DET. EXTINTORES DE PAREDE
SEM ESCALA

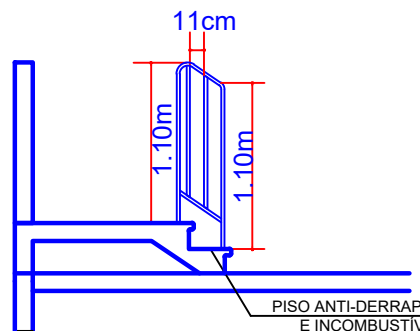


DETALHE DO GUARDA CORPO
DA ESCADA

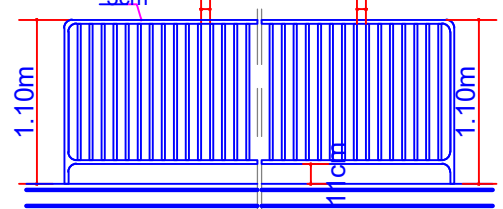


DETALHE DO GUARDA CORPO
METÁLICO
S/E

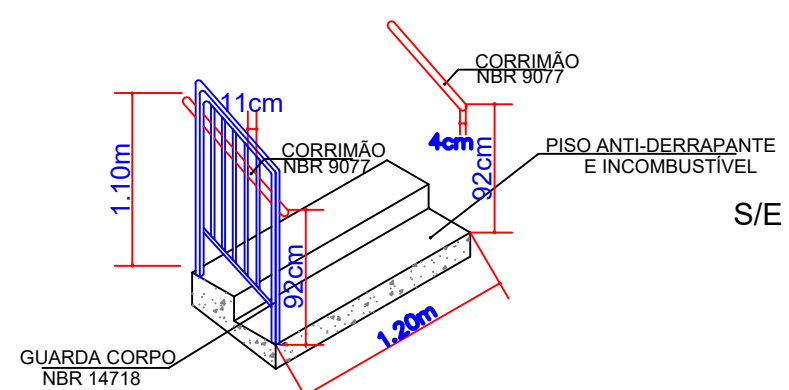

DETALHE DO CORRIMÃO E
GUARDA CORPO
S/E

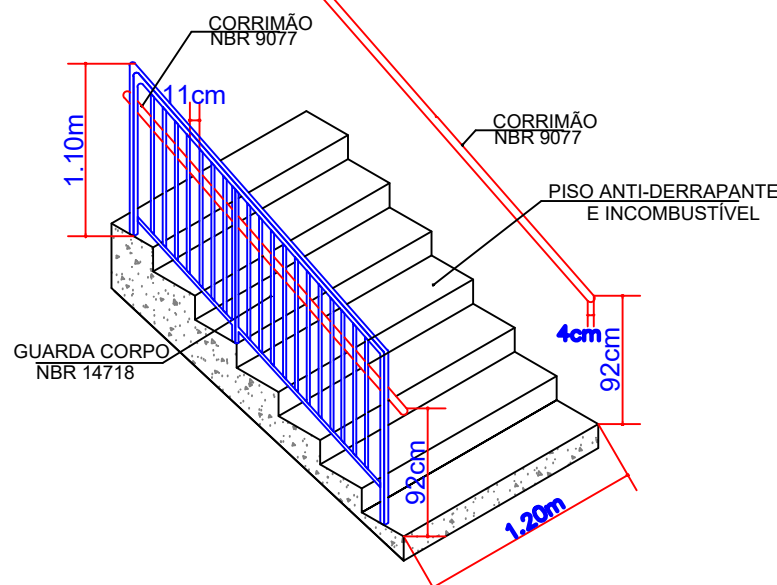

DETALHE DO CORRIMÃO E
GUARDA CORPO
S/E

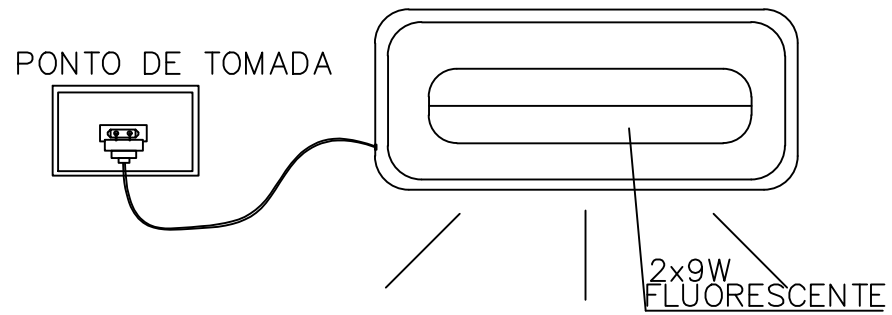

LOCALIZAÇÃO ESPECIFICADA EM PROJETO
BLOCO AUTONOMO ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA.
OBS: OS BLOCOS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SÃO ALIMENTADOS POR TOMADAS SIMPLES - 110v - 2 PINOS. PREVER ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÃO E PREVISÃO DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA JUNTO AO LOCAL DE INSTALAÇÃO.

BLOCO AUTONOMO ILUMINAÇÃO
DE EMERGÊNCIA.

S/E
TERMO DE RESPONSABILIDADE:
"O AUTOR DO PROJETO E O RESPONSÁVEL TÉCNICO SÃO RESPONSÁVEIS, CIVIL E ADMINISTRATIVAMENTE POR TODAS AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO PRESENTE PROJETO, BEM COMO PELO ATENDIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO CÓDIGO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ E NORMAS BRASILEIRAS VIGENTES, SUJEITANDO-SE ÀS SANÇÕES LEGAIS DECORRENTES DE EVENTUAIS PREJUÍZOS DE TERCEIROS".

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DO PSCIP		
Data	Discriminação da atualização/substituição	Nº do PSCIP
Obra/Endereço: ESCOLA MUNICIPAL GRIZELDE ROMING FISCHBORN Avenida Primo Tacca, esq. Rua Olavo Bilac, esq. Rua Cerejeira, P/ da quadra 24 Medianeira - PR.		
ÁREA:	2.515,73m²	Ocupação: E1 (ESCOLA EM GERAL)
Prancha:	Conteúdo da Prancha: CORTES CMAR DETALHES	
Proprietário:	MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA - CNPJ: 76.206.481/0001-58	
Escala:	Indicada	Responsável Técnico: VINÍCIUS A. BUSSOLA - CREA PR 138.766/D
		Data: SETEMBRO2022